
GLASDON FIRESAFE AUTOMATISCHES FEUERLÖSCHSYSTEM (1KG)


BEDIENUNGSANLEITUNG

HINWEIS: STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE RELEVANTEN MITARBEITER DIE IN DIESER BROSCHÜRE AUFGEFÜHRTEN PUNKTE LESEN UND DASS DEN MITARBEITERN, DIE AN DER INSTALLATION UND WARTUNG DIESES PRODUKTS BETEILIGT SIND, EINE KOPIE AUSGEHÄNDIGT WIRD.


INSPEKTIONS-/ WARTUNGSPRÜFUNGEN

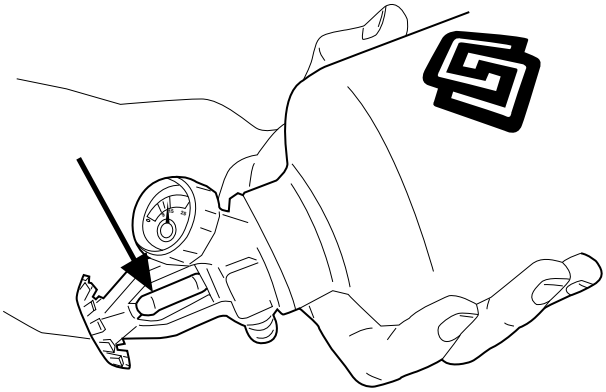


Sichtkontrolle, um sicherzustellen, dass die Ampulle intakt ist.
Sollte der Feuerlöscher aktiviert worden sein, wird die Ampulle fehlen. Der Feuerlöscher muss ersetzt werden.

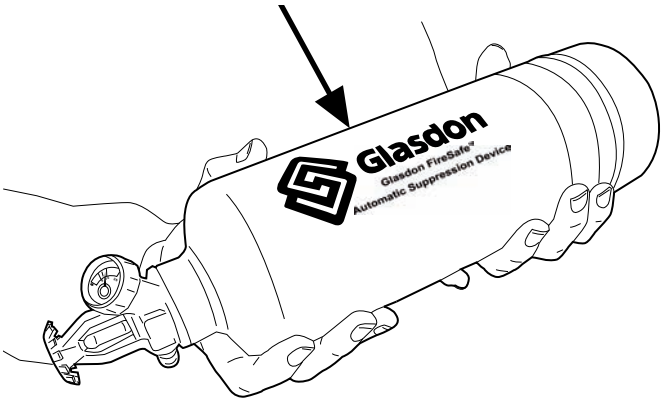

Sichtkontrolle, um festzustellen, ob der Feuerlöscher beschädigt ist.
Bei ersten Anzeichen von Korrosion muss das Gerät entfernt und ersetzt werden.

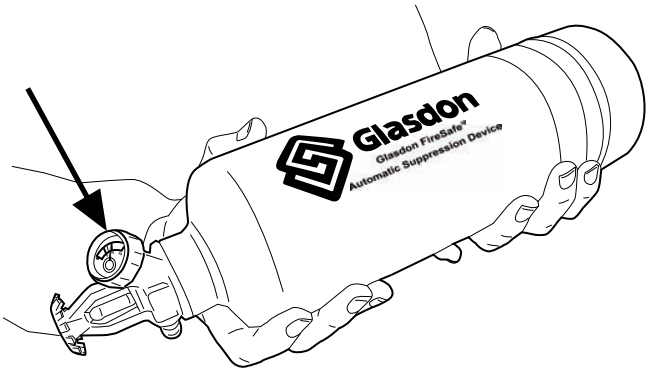


Sichtprüfung der Druckanzeige.
Wenn sich die Nadel im grünen Bereich befindet, dann ist der Feuerlöscher in betriebsbereitem Zustand.
Wenn sich die Nadel in den roten Abschnitten befindet, dann muss der Feuerlöscher entfernt und ausgetauscht werden.

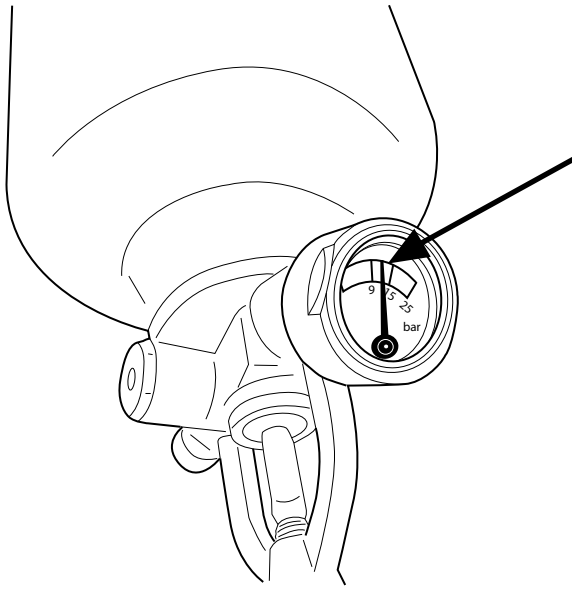


Glasdon FireSafe ist eine effektive und kostengünstige Zusatzeinrichtung zur schnellen Brandbekämpfung am Entstehungsort. Das System ist nicht als Ersatz für grundlegende Brandschutzmaßnahmen vorgesehen. Durch regelmäßige Inspektionen und Wartungen wird sichergestellt, dass das Gerät stets ordnungsgemäß funktioniert. Nach einer Auslösung ist das Gerät auszutauschen.

FEUERLÖSCHER ENTFERNEN

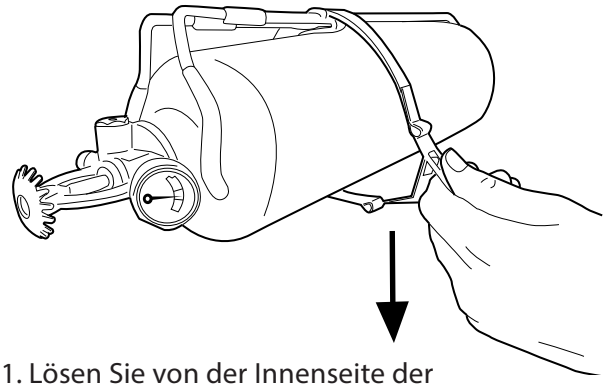


1. Lösen Sie von der Innenseite der Haube des Behälters den Verschluss der Befestigungshalterung.

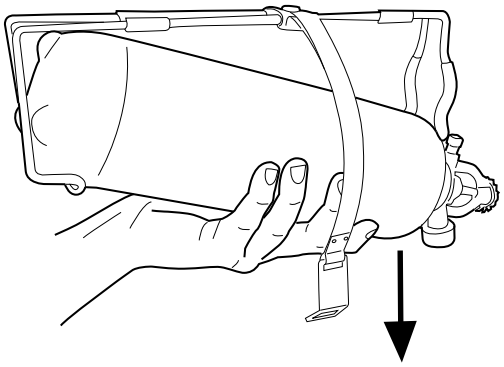


2. Den Feuerlöscher von der Befestigungshalterung lösen. Entsorgen Sie den Feuerlöscher als Sondermüll.


NEUES GERÄT INSTALLIEREN

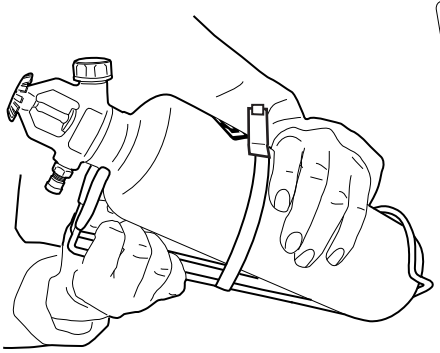

1. Entfernen Sie das Gerät aus der neuen Halterung, da diese nicht benötigt wird. Informationen zum Lösen des Verschlusses finden Sie oben.

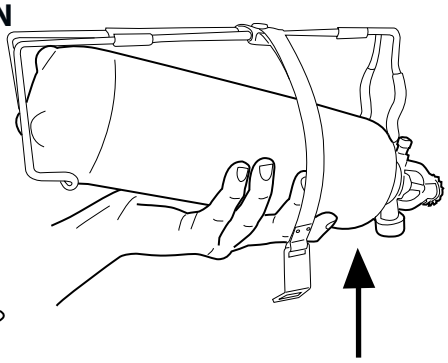

2. Setzen Sie das Gerät in die Halterung im Inneren des Behälterdachs ein und drücken Sie es ein, bis es einrastet. HINWEIS: Die Metallplatte vor dem Gerät dient dazu, das Löschpulver nach unten in den Behälter zu lenken.

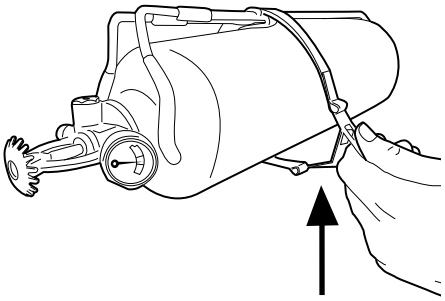

3. Legen Sie einen neuen Feuerlöscher in die Halterung und sichern Sie ihn mithilfe des Clips.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kapazität:	1kg
Gewicht:	2,14kg
Höhe:	330mm
Breite:	95mm
Material:	Kanister - Stahlkopf - Messing

Betriebstemperatur:	-20 bis +60°c
Entladezeit/Temp:	Unter 10 Sekunden bei 79°C ± 5°C
Betriebsdruck:	12 bar @ 20°c
Inhalt:	ABC-Trockenpulver (nicht gefährlich)
Lebensdauer:	ca. 10 Jahre
Entsorgung:	Sondermüll

Glasdon UND FIRESAFE SG SIND SCHUTZMARKEN DER GLASDON GROUP LTD. UND IHRER NIEDERLASSUNGEN IN GROSSBRITANNIEN UND ANDEREN LÄNDERN.

- Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Materials wird empfohlen und beschädigte Komponenten sollten nötigenfalls unmittelbar ersetzt werden.
- Ersatzteile sind bei Ihrem Glasdon Verkaufsbüro erhältlich.
- Eine Haftung für Schadensersatz als Folge einer inkorrekten Installation, unbefugter Veränderung der gelieferten Waren oder Zweckentfremdung eines Produktes ist ausgeschlossen.

Ausgabe 4 - 12/2011 - C000/0360 DE

© Glasdon 11/2026
In dieser Publikation enthaltene Produkt- und Preisinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Glasdon®
Glasdon Europe SARL
7 Allée de la Briqueterie
59493 Villeneuve-d'Ascq
FRANKREICH
Telefon: 0800 001 03 83
E-mail: anfragen@glasdon.com
Web: www.glasdon.com